

高崎市産業文化会館 様


平成18年3月 設置

設置機種: F-170R 12台
F-170G 14台

高崎市のベンチャービジネス支援施設
です。
開放的なホール、研修室等に、
省エネ並びに環境保全の視点から
御採用頂きました。



温度測定結果(ホール部)

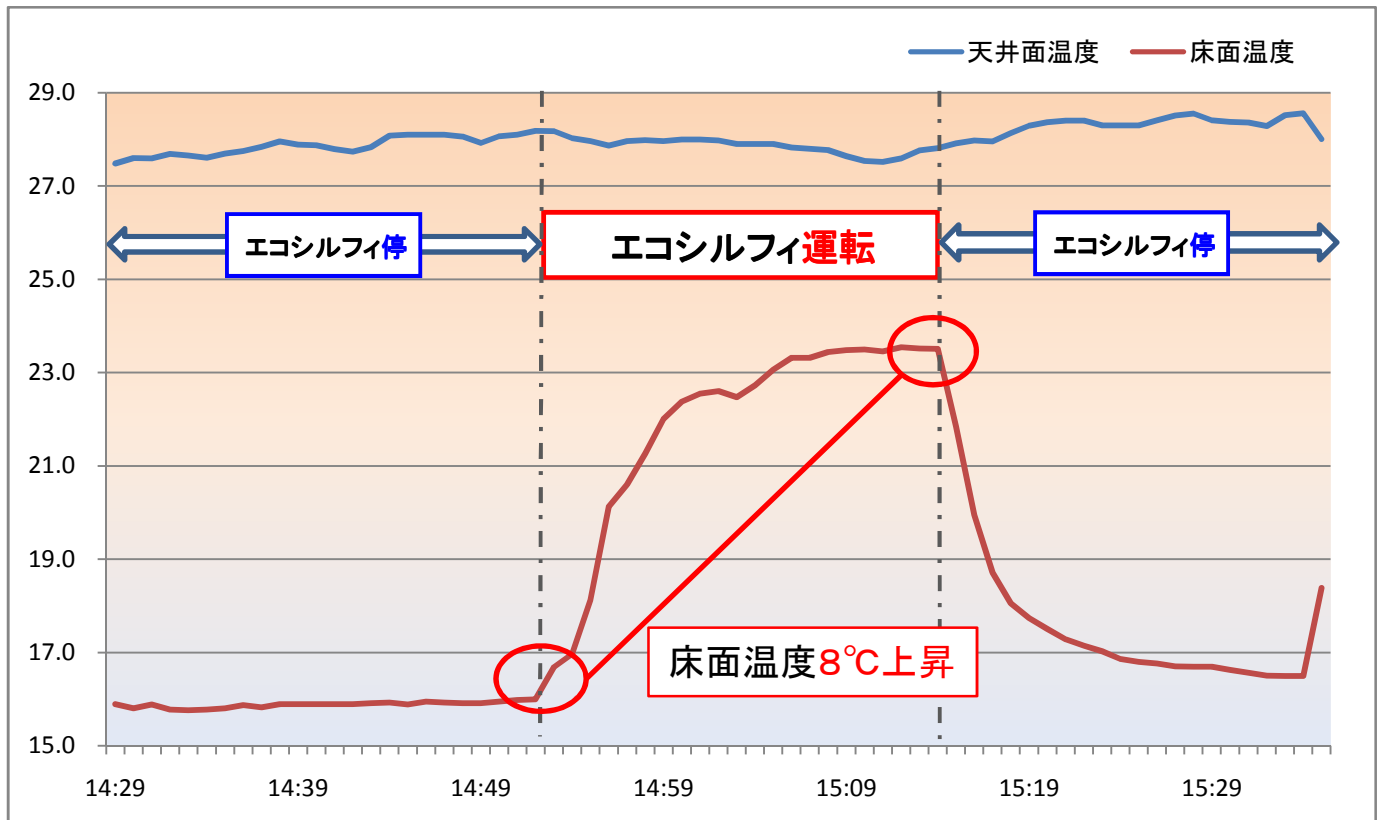

測定日: 2006年3月8日
外気温: 14.4°C (14時時点)
空調設定: 28°C